



**AICTE मानक के अनुसार राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में डेफिशियेंसी रिपोर्ट**

# विभाग में राजकीय, अनुदानित , निजी व अन्य पालीटेक्निक

S.NO	TYPE	TOTAL INSTITUTE	TOTAL COURSES
1	GOVERNMENT	147	<p><b>पाठ्यक्रम</b> एक वर्षीय-13 द्विवर्षीय वर्षीय-06 तीन वर्षीय-53 चार वर्षीय-01 कुल-73</p>
2	AIDED	19	
3	OTHER	07	
4	PPP	02	
5	PRIVATE	1266	
<b>TOTAL</b>		<b>1441</b>	

# जोन अनुसार समस्त राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में प्रधानाचार्य, विभागाध्यक्ष एवं व्याख्याताओ की पदों की स्थिति

ZONE	PRINCIPAL			HEAD OF DEPARTMENT			LECTURER		
	Sanctioned Post	Filled Post	Vacant Post	Sanctioned Post	Filled Post	Vacant Post	Sanctioned Post	Filled Post	Vacant Post
<b>BUNDELKHAND</b>	25	20	5	76	17	59	540	176	364
<b>CEN</b>	38	32	6	126	35	91	836	362	474
<b>EAST</b>	42	32	10	130	23	107	858	329	529
<b>WEST</b>	37	30	7	111	25	86	768	382	386
<b>Grand Total</b>	<b>142</b>	<b>114</b>	<b>28</b>	<b>443</b>	<b>100</b>	<b>343</b>	<b>3002</b>	<b>1249</b>	<b>1753</b>



जोन अनुसार समस्त राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में कर्मशाला अधीक्षक, टी० पी०  
ओं० एवं फारमेन ऑटो के पदों की स्थिति

ZONE	WORKSHOP SUPERINTENDENT			TPO			FARMAN AUTO		
	Sanctioned Post	Filled Post	Vacant Post	Sanctioned Post	Filled Post	Vacant Post	Sanctioned Post	Filled Post	Vacant Post
<b>BUNDELKHAN D</b>	12	4	8	1	0	1	1	0	1
<b>CEN</b>	15	5	10	2	1	1	1	0	1
<b>EAST</b>	11	5	6	0	0	0	1	0	1
<b>WEST</b>	18	4	14	0	0	0	0	0	0
<b>Grand Total</b>	<b>56</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>



## AICTE अनुसार डेफिशियेंसी रिपोर्ट हेतु Fields एवं Particulars


S. No	FIELDS TYPE AS PER AICTE
1	Existing Programme / APPLIED ARTS AND CRAFTS-Diploma
2	Existing Programme / ARCHITECTURE AND PLANNING-Diploma
3	Existing Programme / ENGINEERING AND TECHNOLOGY
4	Existing Programme / ENGINEERING AND TECHNOLOGY-Diploma
5	Existing Programme / MANAGEMENT
6	Other Facilities
7	Administrative Area
8	Amenities Area
9	Anti-Ragging Related Deficiency Status
10	Computational Facilities
11	Director/Principal
12	Institution Level Faculty Member
13	Instructional Area-Common Facilities
14	Land Area Details
15	Library Facilities
16	Ombudsman Related Deficiency Status
17	Other Details

वर्तमान में 147 संचालित राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं से AICTE मानक अनुसार विभिन्न FIELDS एवं PARTICULARS से सम्बंधित AICTE डेफिशियेंसी रिपोर्ट के अनुसार सूचना को संकलित करते हुए विश्लेषण के उपरान्त रिपोर्ट अग्रेतर प्रस्तुत है।



# AICTE मानक के अनुसार राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में डेफिशियेंसी रिपोर्ट

## AICTE DEFICIENCY FIELDS (IN PERCENTAGE)

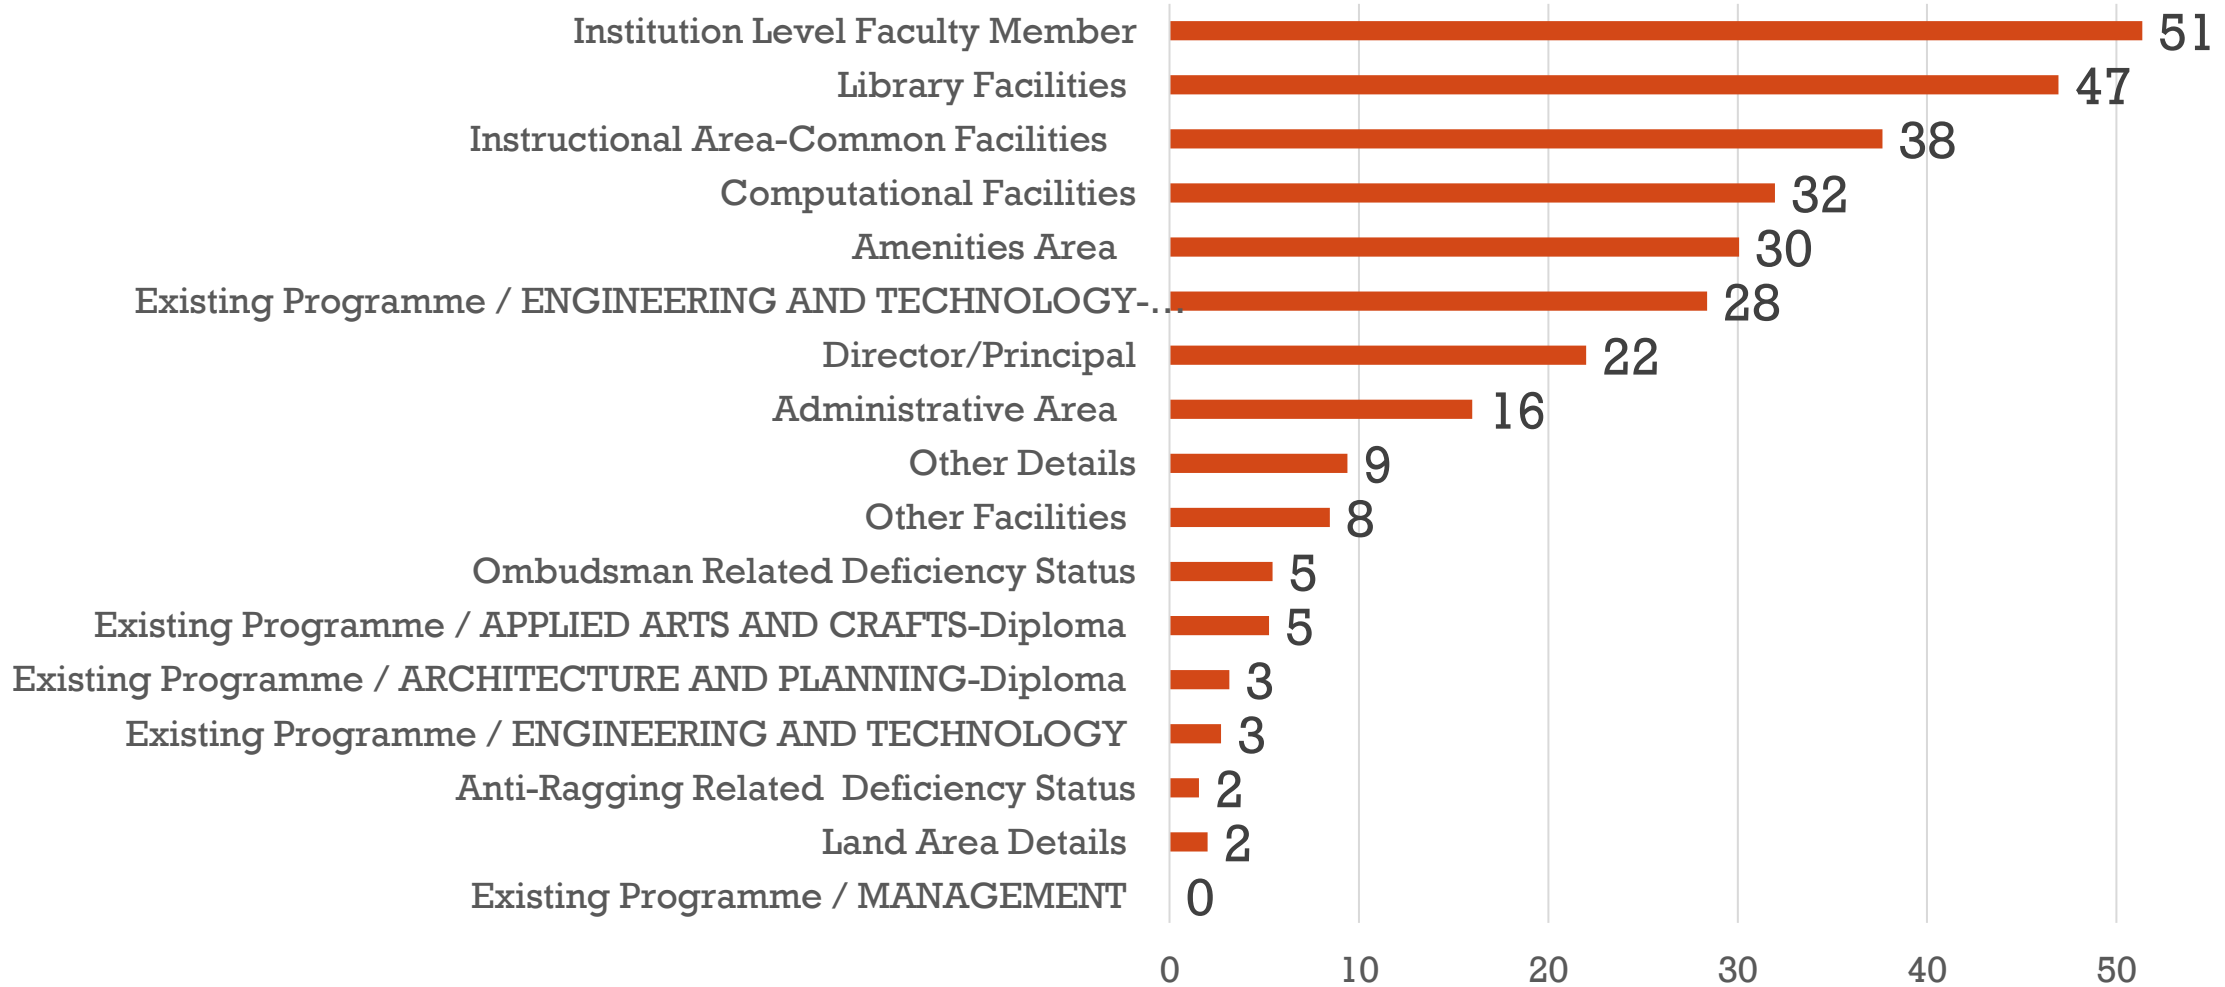

## DIRECTOR/PRINCIPAL

**DEFICIENCY: 22%**


कुल संचालित 147 राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं के AICTE मानक अनुसार DIRECTOR/PRINCIPAL में 22 % संस्थानों में डेफिशियेंसी पाई गयी ,कुल राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में 33 प्रधानाचार्य पद भरे जाने की आवश्यकता है



# ADMINISTRATIVE AREA

DEFICIENCY: 16%

## ADMINISTRATIVE AREA ( IN PERCENTAGE )

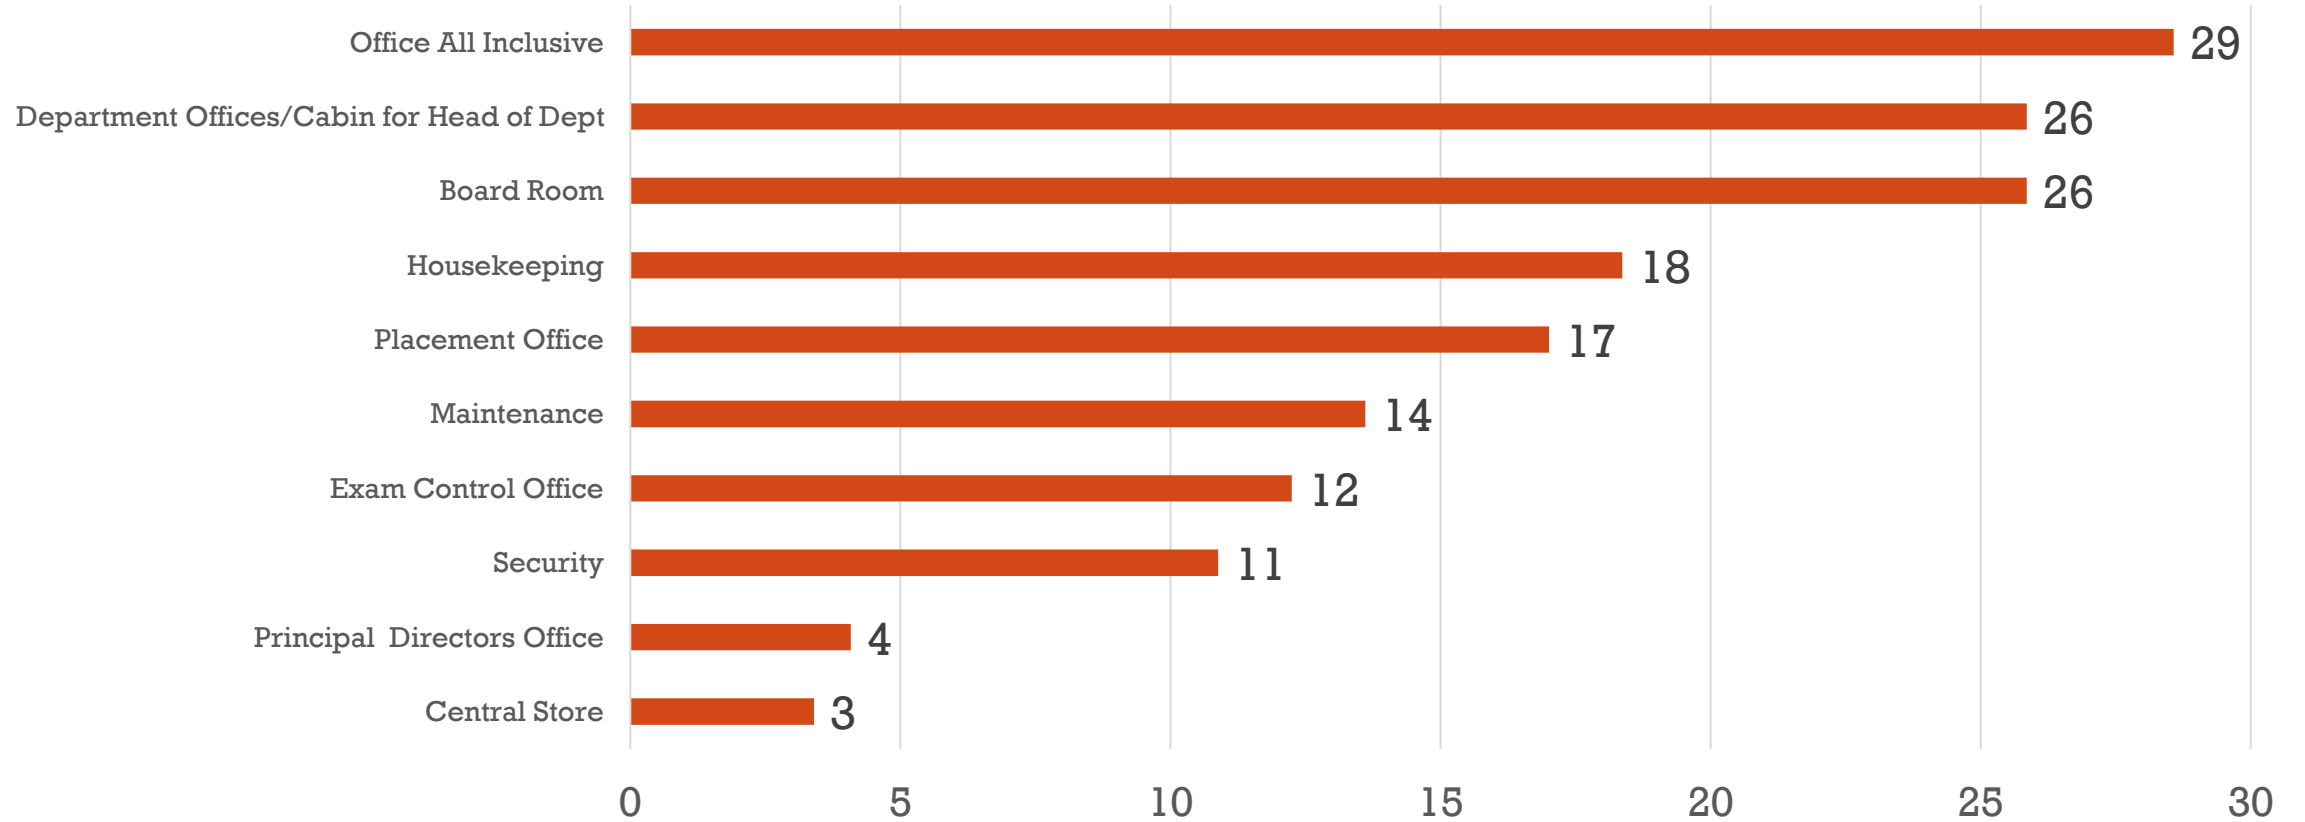

**ADMINISTRATIVE AREA** में 16% संस्थानों में डेफिशियेंसी पाई गयी जिसमे उपरोक्त ग्राफ अनुसार विभिन्न PARTICULARS में डेफिशियेंसी प्रदर्शित है I






## OTHER DETAILS

**DEFICIENCY: 9 %**

### Deficiencies In other details ( In Percentage)

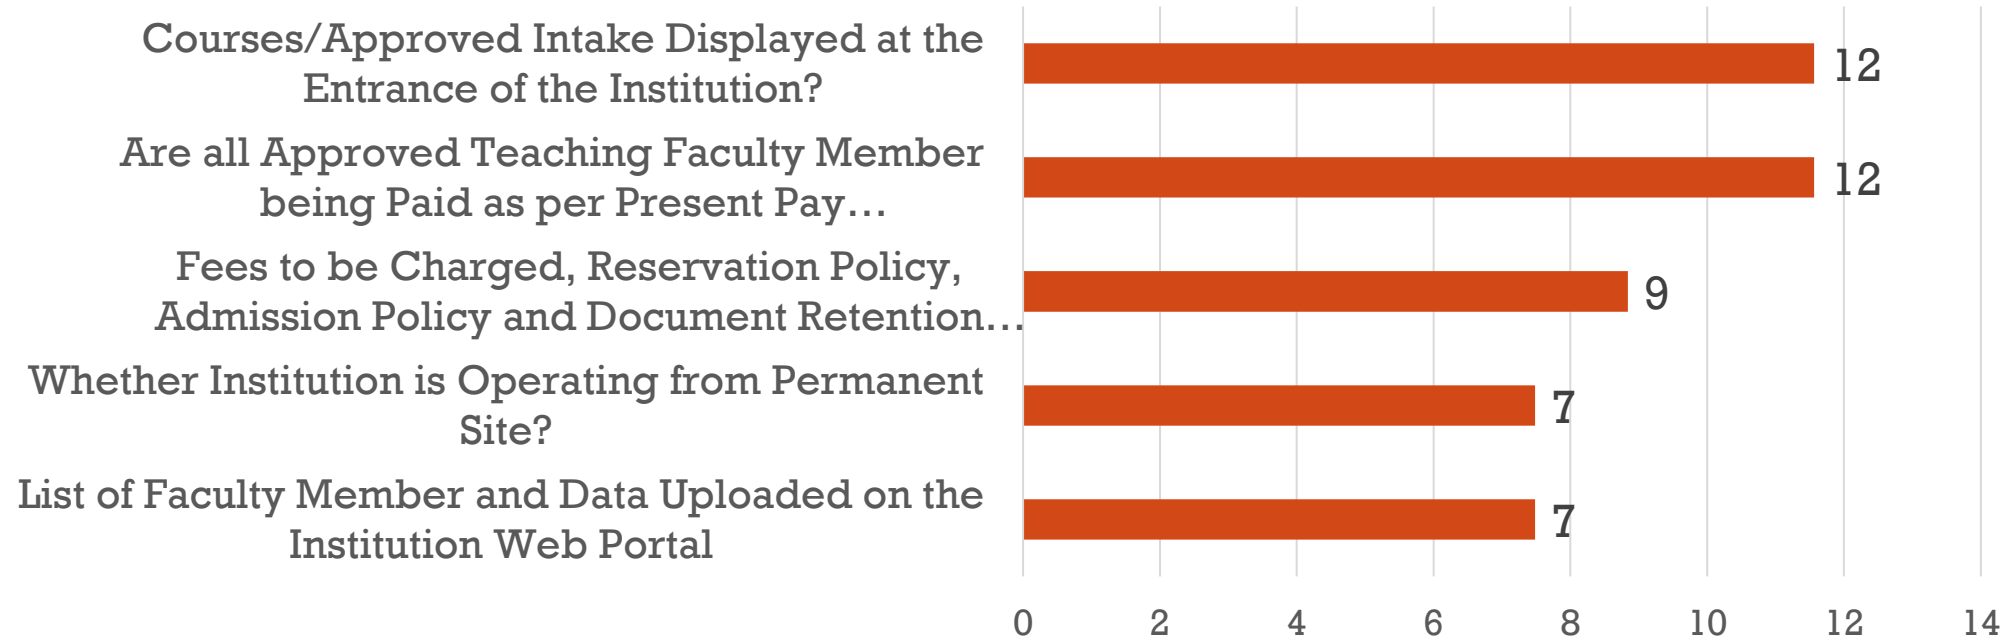


OTHER FACILITIES में 09% संस्थानों में डेफिशियेंसी पाई गयी जिसमे उपरोक्त ग्राफ अनुसार विभिन्न PARTICULARS में डेफिशियेंसी प्रदर्शित है ।



# OTHER FACILITIES

**DEFICIENCY: 8%**

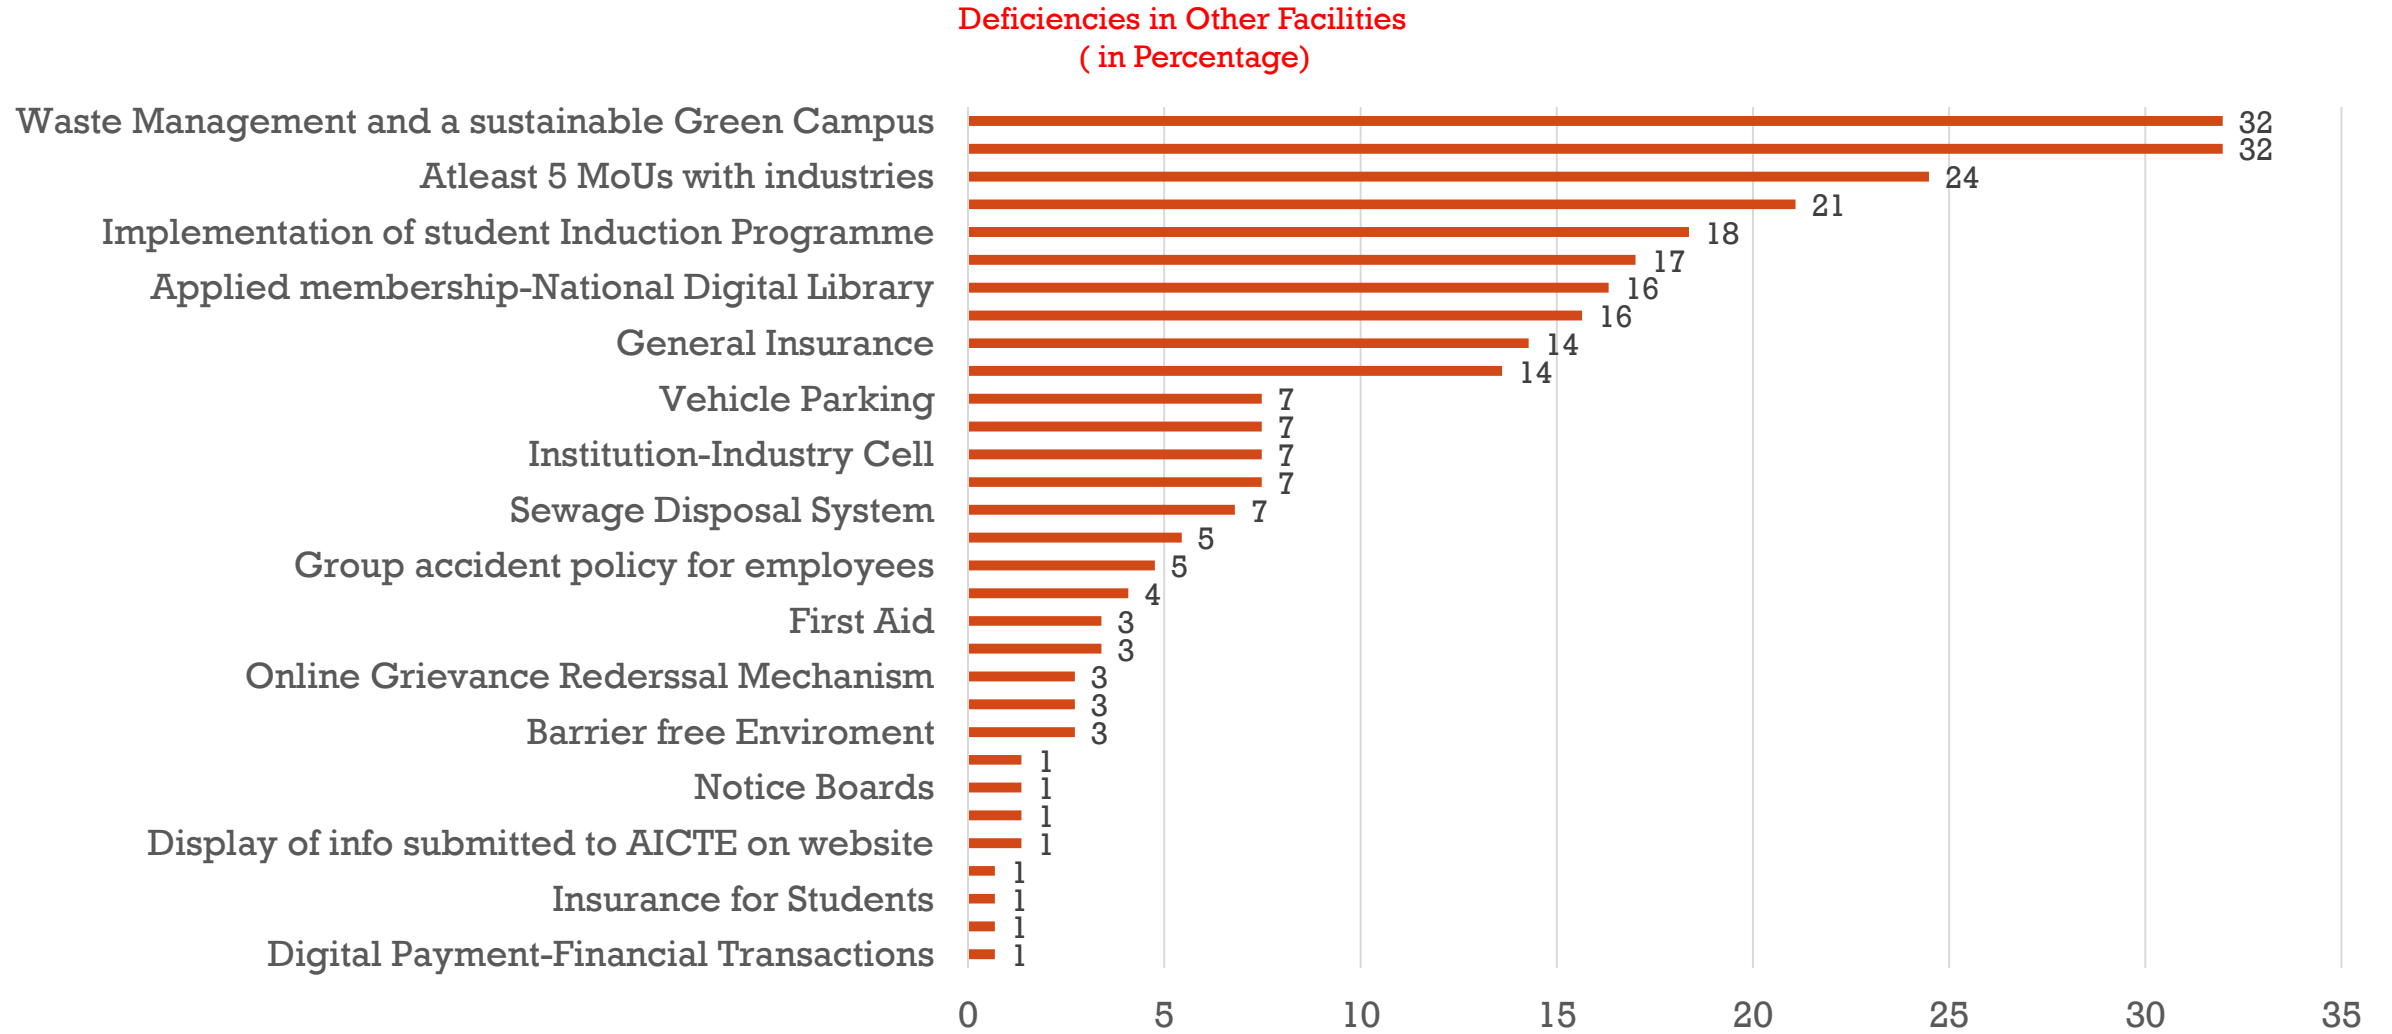

OTHER FACILITIES में 08% संस्थानों में डेफिशियेंसी पाई गयी जिसमे उपरोक्त ग्राफ अनुसार विभिन्न PARTICULARS में डेफिशियेंसी प्रदर्शित है।




OMBUDSMAN RELATED DEFICIENCY STATUS **DEFICIENCY: 5%**

OMBUDSMAN RELATED DEFICIENCY STATUS में 5% संस्थानों में डेफिशियेंसी है।


EXISTING PROGRAMME / APPLIED ARTS AND CRAFTS-DIPLOMA **DEFICIENCY: 5%**

Deficiencies In Existing Programme / APPLIED ARTS AND CRAFTS-Diploma  
( In Percentage)

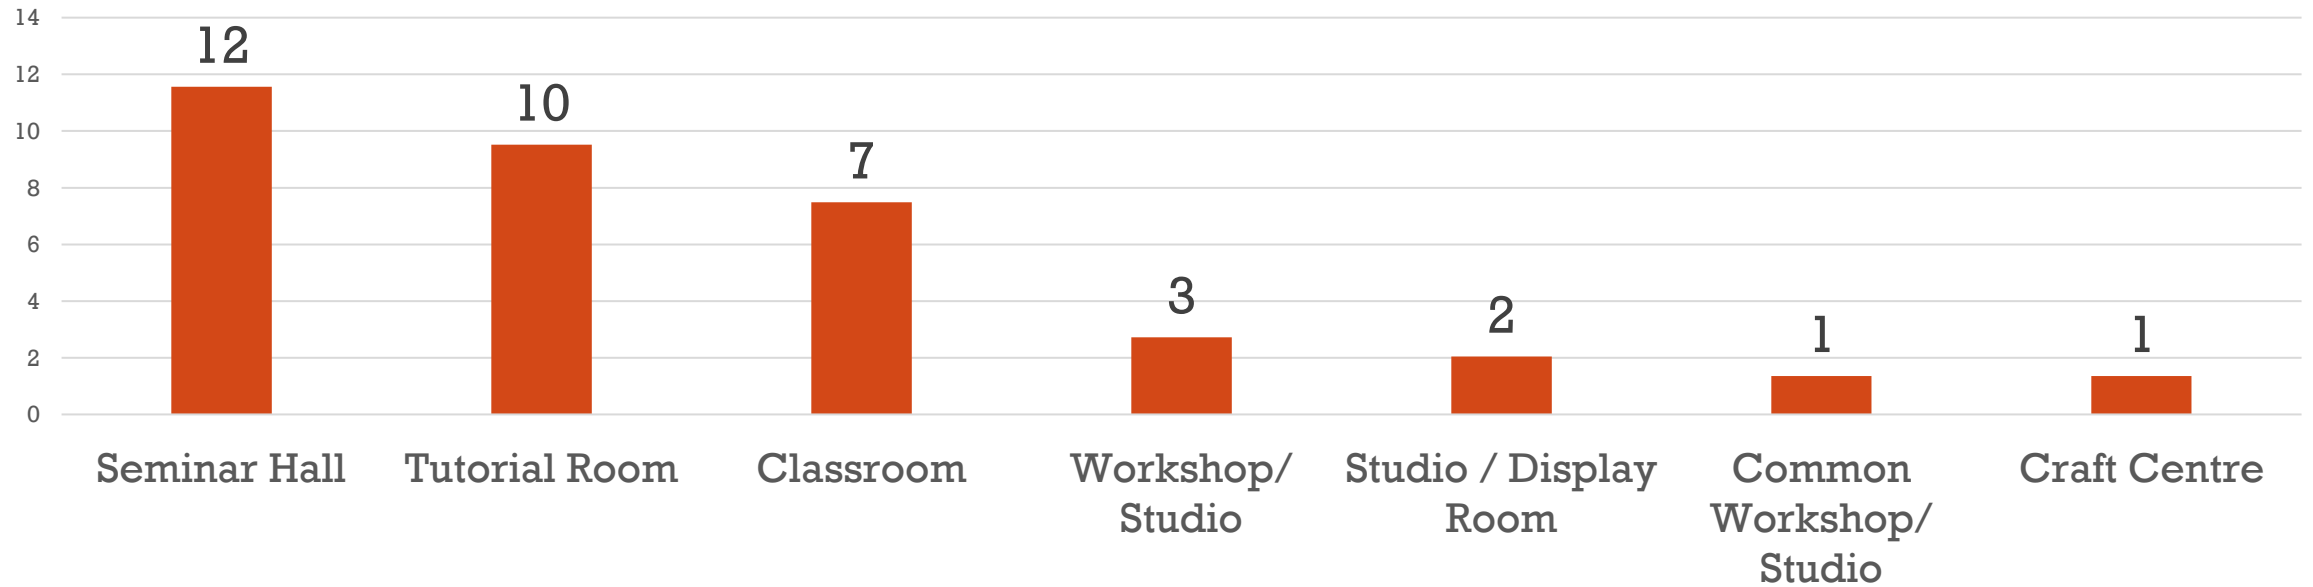


EXISTING PROGRAMME / ARCHITECTURE AND PLANNING-DIPLOMA **DEFICIENCY: 3 %**

Deficiencies Existing Programme / ARCHITECTURE AND PLANNING-Diploma  
( In Percentage)

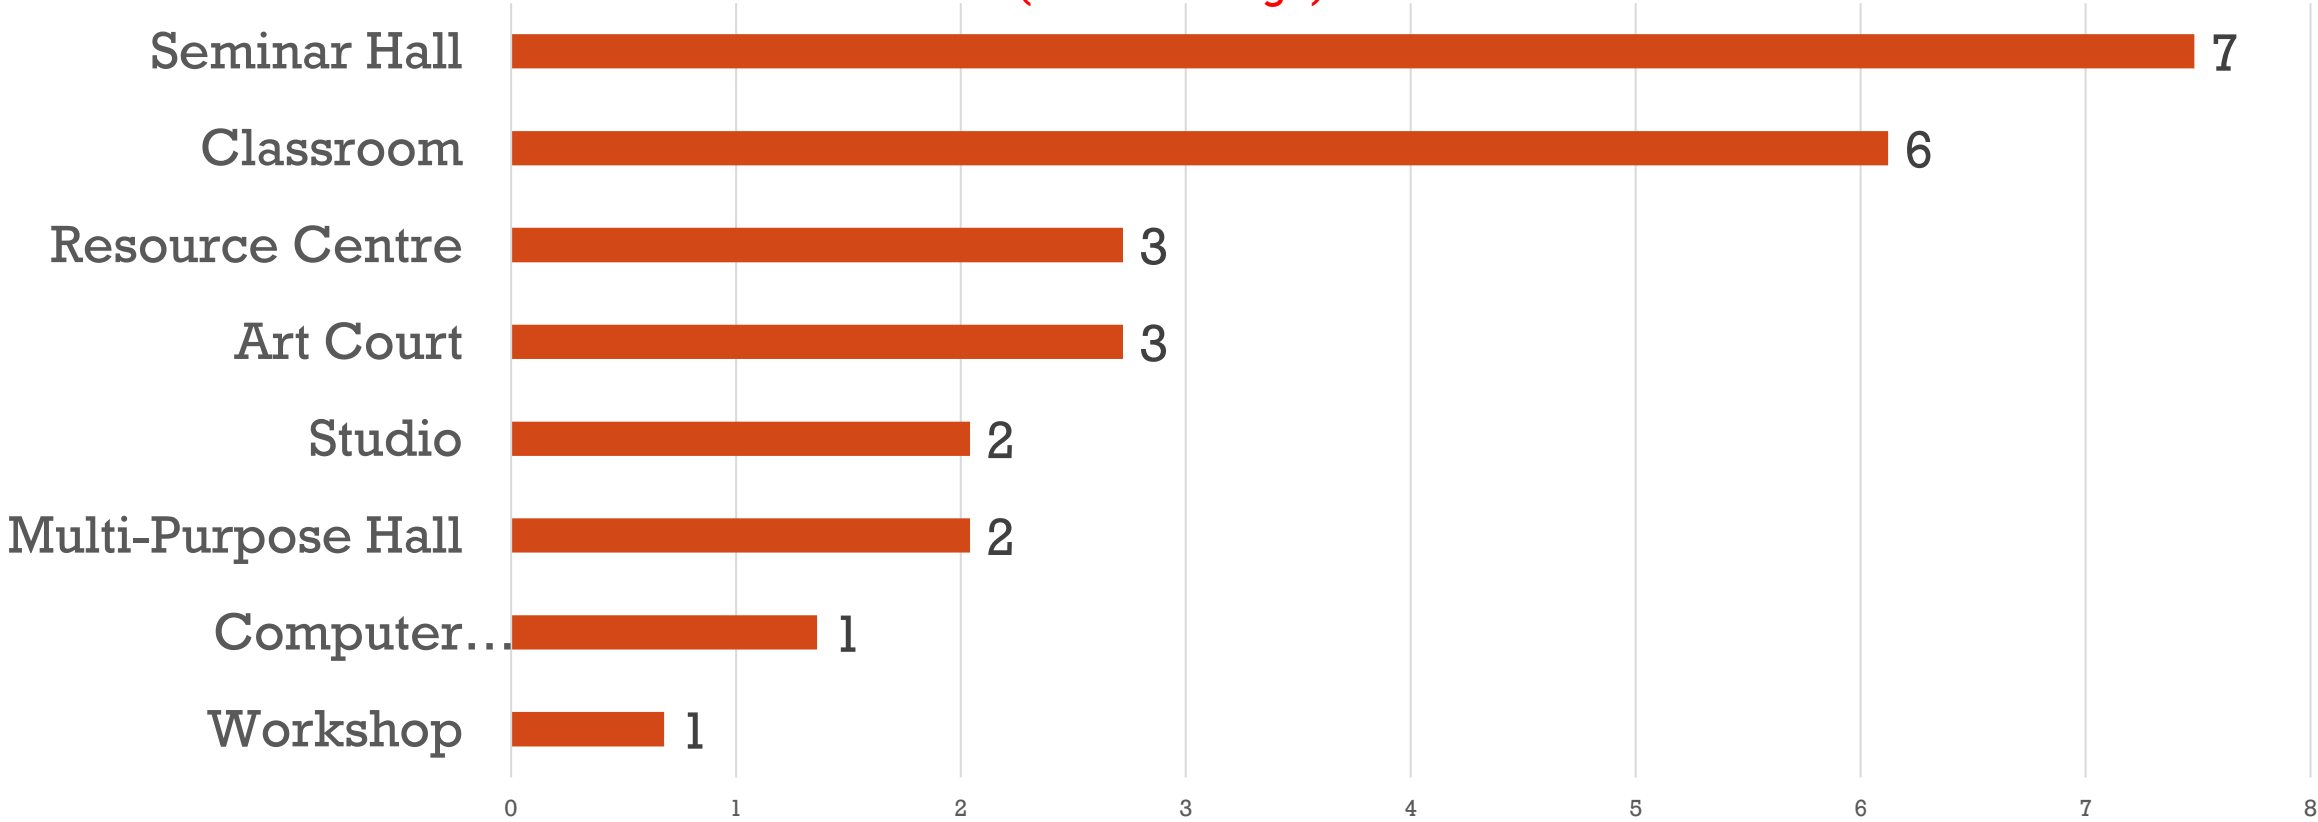

## Deficiencies In Existing Programme / Engineering And Technology ( In Percentage)

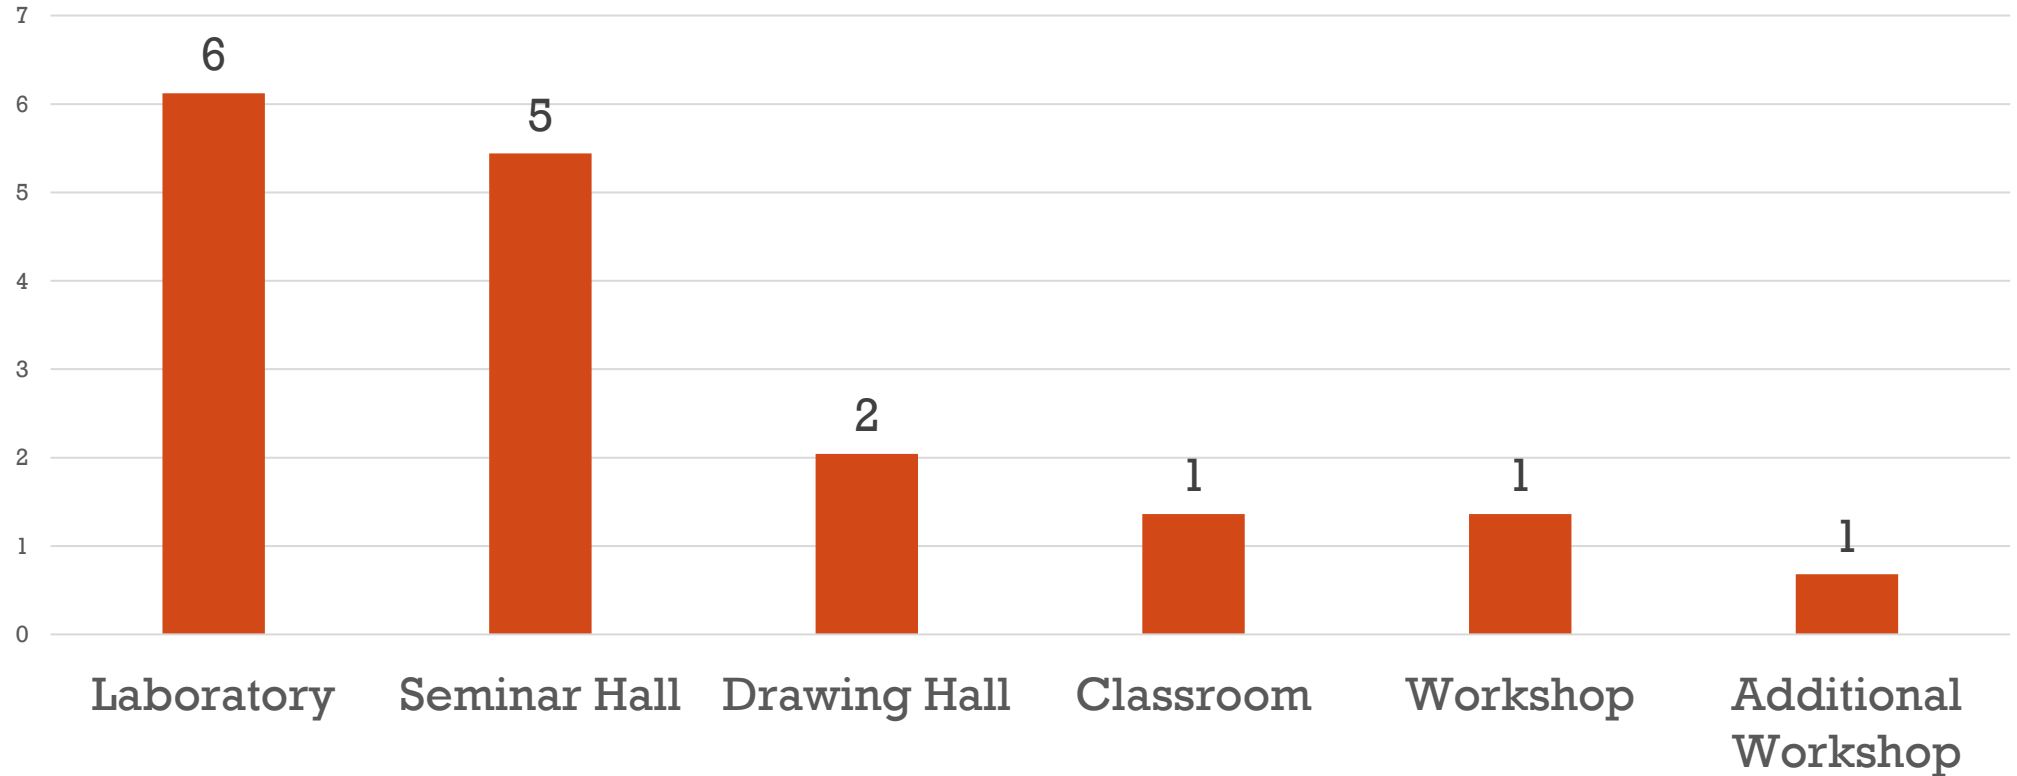


EXISTING PROGRAMME / ENGINEERING AND TECHNOLOGY में 03% संस्थानों में डेफिशियेंसी पाई गयी जिसमे उपरोक्त ग्राफ अनुसार विभिन्न PARTICULARS में डेफिशियेंसी प्रदर्शित है।



# ANTI-RAGGING RELATED DEFICIENCY STATUS

**DEFICIENCY: 2 %**

## Deficiencies in Anti-Ragging Related Deficiency Status ( In Percentage)

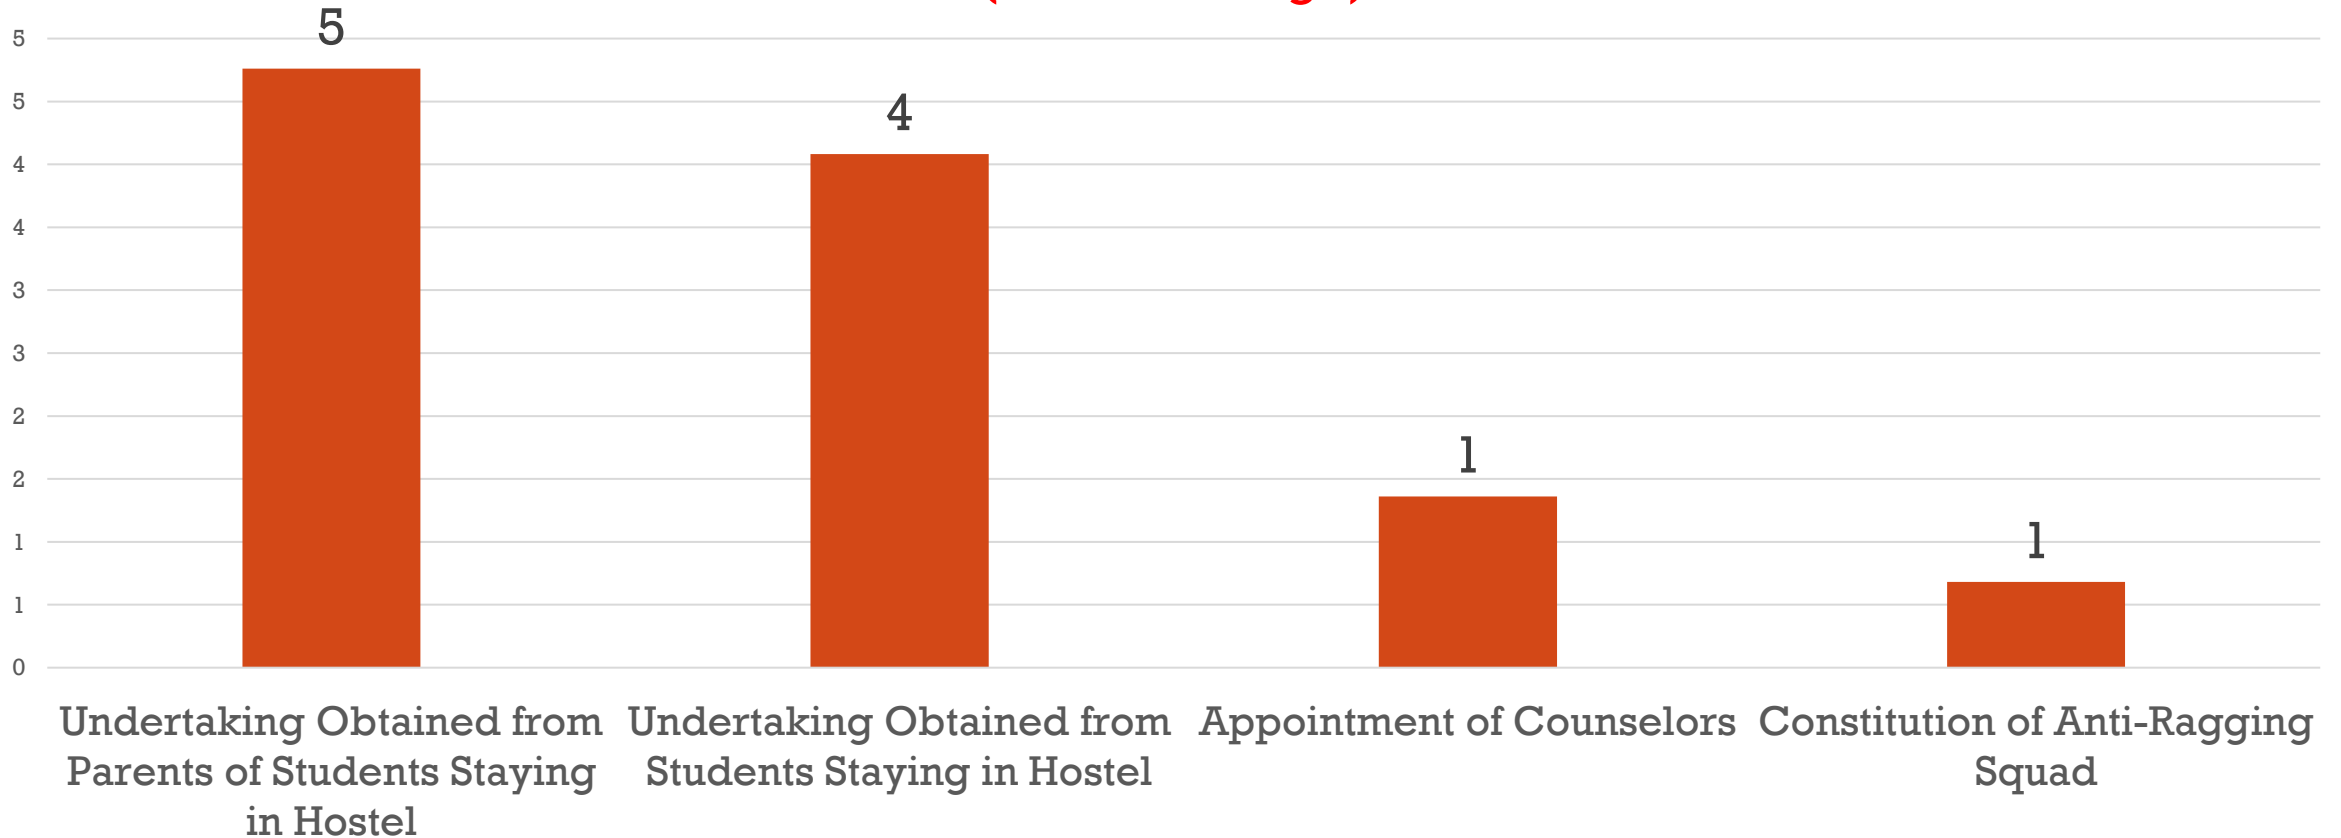

**ANTI-RAGGING RELATED DEFICIENCY STATUS** में 02% संस्थानों में डेफिशियेंसी पाई गयी जिसमे उपरोक्त ग्राफ अनुसार विभिन्न PARTICULARS में डेफिशियेंसी प्रदर्शित है।



## प्राविधिक शिक्षा विभाग में AICTE 2021-22 के अनुसार डेफिशियेंसी

S No.	DEFICIENCY TYPE AS PER AICTE	DEFICIENCY IN %
1	Institution Level Faculty Member	51
2	Library Facilities	47
3	Instructional Area-Common Facilities	38
4	Computational Facilities	32
5	Amenities Area	30
6	Existing Programme / ENGINEERING AND TECHNOLOGY-Diploma	28
7	Director/Principal	22
8	Administrative Area	16
9	Other Details	9
10	Other Facilities	8
11	Ombudsman Related Deficiency Status	5
12	Existing Programme / APPLIED ARTS AND CRAFTS-Diploma	5
13	Existing Programme / ARCHITECTURE AND PLANNING-Diploma	3
14	Existing Programme / ENGINEERING AND TECHNOLOGY	3

## AICTE डेफिशियेंसी निस्तारण हेतु सुझाव

एआईसीटी मानक के अनुसार समस्त राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सुविधाओं के विश्लेषण के उपरांत AICTE डेफिशियेंसी निस्तारण हेतु सुझाव निम्नवत हैं-

- ❖ शैक्षणिक स्टाफ की कमी- प्रधानाचार्य, विभागाध्यक्ष एवं व्याख्याता के पद पर आवश्यक पदों का सृजन एवं नियुक्ति किया जाना।
- ❖ प्रयोगशाला के रखरखाव एवं प्रयोगात्मक कार्यों में सहयोग हेतु प्रयोगशालाओं में लैब इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति।
- ❖ प्रयोगशालाओं में संसाधनों की कमी एवं प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण हेतु बजट का आवंटन।
- ❖ पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण- पुस्तकों की कमी, ई-रिसोर्स हेतु बजट का आवंटन
- ❖ इंफ्रास्ट्रक्चर सम्बंधित डेफिशियेंसी को निस्तारित करने हेतु नए भवन के निर्माण कार्य कराया जाना।
- ❖ स्मार्ट क्लासरूम एवं सेमिनार हॉल की स्थापना।
- ❖ संस्था को ग्रीन कैंपस के रूप में विकसित करने के लिए संस्थानों को प्रोत्साहित करना।





# RECOMMENDATION BY EXPERT COMMITTEE

- An independent body should be onboarded to do AICTE deficiency analysis.
- 5 year roadmap should be prepared to meet these deficiencies.
- Colleges which have AICTE issues should be consulted to get them sorted by Directorate.
- A detailed analysis should be done on meeting AICTE deficiencies.

